


všechny přímotopy se vymění za nové

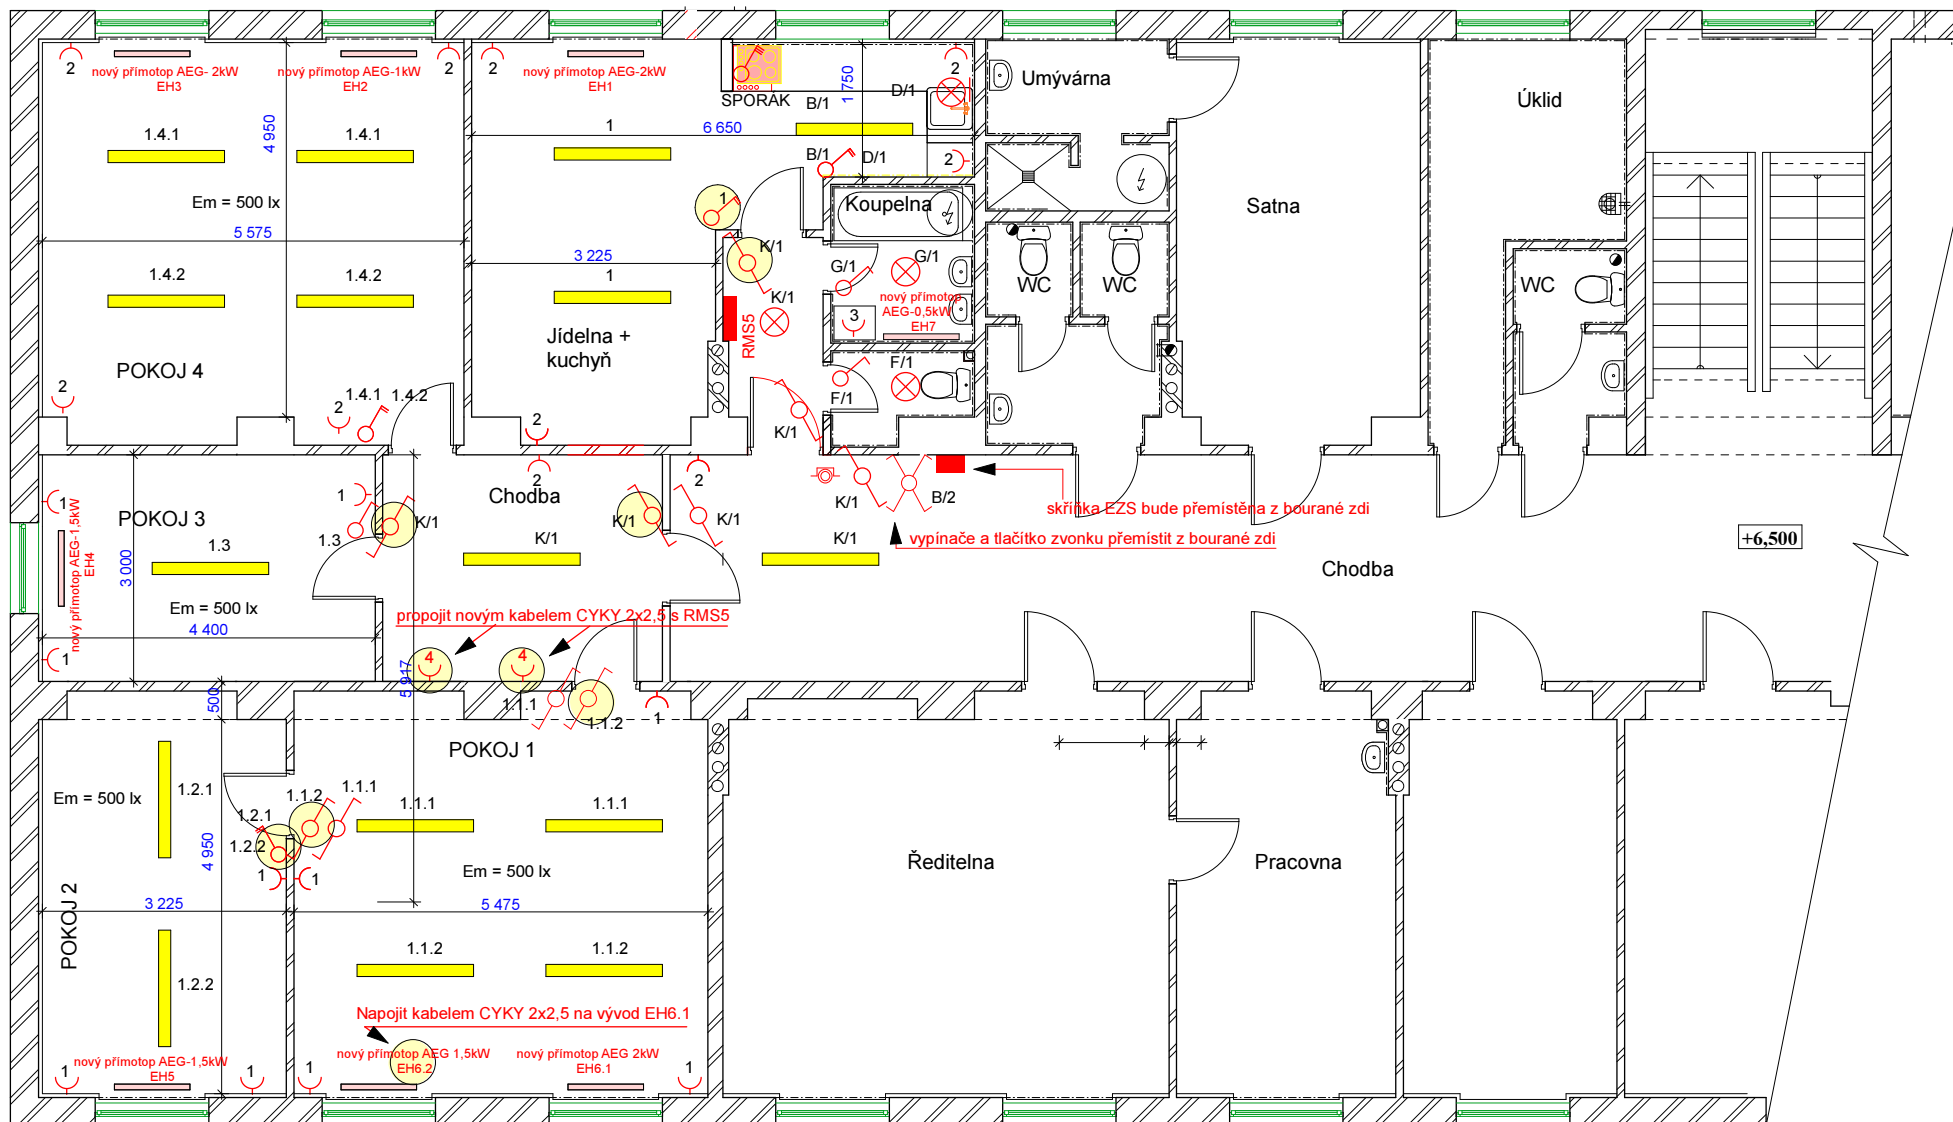

Poznámka:
Vnější vlivy vnitřních prostorů jsou v souladu s článkem 512.2.4 ČSN 33 200-5-51 považovány za normální.
koupelna a umývací prostory zóny dle ČSN 33 200-7-71 Venkovní prostory jsou považovány za zvlášť nebezpečné s vnějšími vlivy AD3
Napíjeová soustava: 3 NPE, stf., 400V, 50Hz, TN-S
Ochrana proti nebezpečnému dotýkovému napětí samostatným odpojením od zdroje, proudovým chráničem

LEGENDA:

- zářivkové svítidlo dvoutrubicové
- vypínač
- dvojitý vypínač
- schodišťový přepínač
- zásuvka dvojitá
- prvky označené tímto symbolem jsou nové přístroje

měřítko: 1:100

Ing. Jiří Voch
autorizovaný inženýr č. 0201504

odpovědný projektant: Ing. Jiří Voch
stavba: **Oprava služebního bytu v objektu SOKa Tachov**
investor: Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 22/44, 301 00 Plzeň

schválil: Ing. Jiří Voch

ELEKTROINSTALACE
Situční schéma - silnoproudé rozvody

Datum:
25.9.2012

č. výkresu

1