


PUDORYS 2 : N.P.
M 1:50

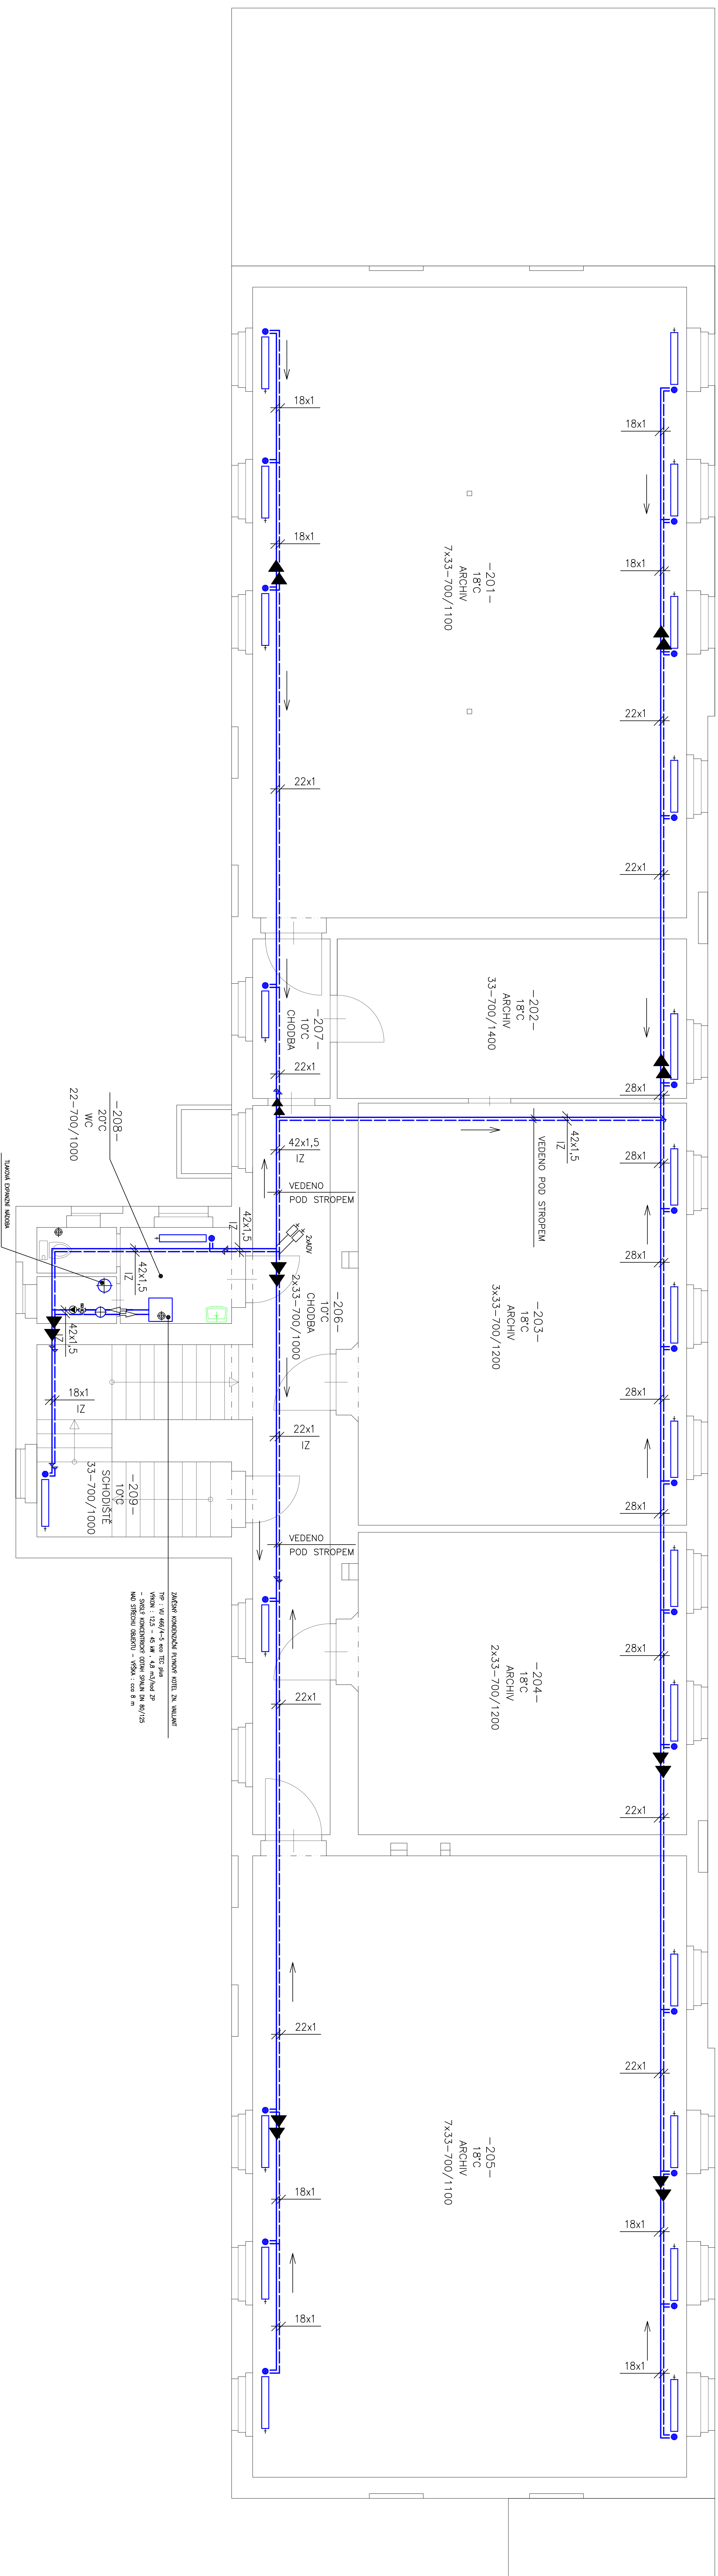

POZNÁMKY

1. V MÍSTNOSTI - 201- A - 205- PŘÍMĚŠT VEDENÍ IT SÍŤ Z DŮVODU OSAZENÍ OTVORŮ VÝE

EKVITERMINĚ REGULOVANÁ max. 70/50°C - 0,2 MPa
ZKUŠEBNÍ TLAK DLE ČSN 06 0310

INVESTOR	Státní oblastní úřad v Praze, Sešilovská 44, 20 00 Praha 2		
PROJEKTANT	Ing. M. KLUP		
PROJEKTANT	Dr. DUBICKÁ		
PROJEKTANT	Dr. BŘEZINKA		
DATUM	07/2016		
OBJEDVATEL	806/07/16-ÚS		
OBJEDVATEL	STP/EN		
OBJEDVATEL	DPS		
OBJEDVATEL	TK-5561/07-16		
OBJEDVATEL	1 : 50		